

Inrättande eller ändring av avloppsanordning med eller utan ansluten vattentoalett

ANSÖKAN/ANMÄLAN

Utskrivningsdatum

Miljö och Samhällsbyggnad i Eslöv  
Miljöavdelningen

2010-07-16

Dnr *Mi 2010:637*

Ansökan sänds till

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden  
241 80 Eslöv

Post nr \_\_\_\_\_  
Postadress \_\_\_\_\_

|   |  |
|---|--|
| Fastighetsbeteckning<br><i>Öslöv 437</i>  | Antal personer anslutna till anläggningen                          |
| Ansökan / anmälan av<br><input type="checkbox"/> avloppsanläggning med ansluten vattentoalett <input type="checkbox"/> ny anläggning av enskilt avlopp utan anslutning till WC <input checked="" type="checkbox"/> ändring av avloppsanläggning |  |
| Reningsanläggning<br><input type="checkbox"/> Slamavskiljare <input type="checkbox"/> Reningsverk   |  |
| Från slamavskiljare/reningsverk avleds vattnet till<br><input type="checkbox"/> infiltration <input checked="" type="checkbox"/> markbädd <input type="checkbox"/> sluten tank  |  |
| Avstånd mellan planerad anläggning och närmsta dricksvattenbrunn, meter<br><i>max 7 meter</i>   | Avstånd till ytvatten, dike, sjö etc, meter<br><i>max 12 meter</i> |
| Entreprenör (namn, postadress och telefon) _____  |  |

Ritning över avloppsanläggningens placering skall bifogas ansökan/anmälan. OBS! Det åligger sökande att själv inhämta de tillstånd, servitut etc, som kan krävas för t ex intrång på annans fastighet, anslutning till dike osv.

Sökandes underskrift \_\_\_\_\_

BESLUT

Utskrivningsdatum  
*2010-07-16*

Lagrum  
Miljöbalken kap 1 § 1, kap 2 §§ 1-7, kap 9 § 7.  
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 13.

Avgift \_\_\_\_\_

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beviljar ovanstående ansökan/anmälan med stöd av nämnda lagrum och följande villkor:

att anläggningen utförs i enlighet med inlämnad ritning och beskrivning,  
att anläggningen utförs enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens anvisningar,  
att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska ges möjlighet att besiktiga anläggningen innan täckning sker (tel 0413-62148),  
att dagvatten ej ansluts till avloppsanläggningen,  
att allt avloppsvatten avleds via slamavskiljare på minst 2 m<sup>3</sup>,

- till filterbädd enligt typritning 06 (07) och 08.
- till infiltrationsanläggning enligt typritning 02 (04) och 08 och med möjlighet till provtagning.
- tvättad filtergrus enligt bilaga 01, t. ex. från **Skånska Makadam** Kvidinge, **Swerock** Bäckaskog, **Skånegrus AB** Vieröd, **Ilstorp**, **Hassle-Bösarp Skurup**, **Ejlerstlund** Gyllebo, **GKF** Sofielust används. På de grustag där man har både filtergrus A och filtergrus B ska filtergrus A användas till täckta markbäddar.
- geomembranduk erfordras i markbädden.
- pump och larm erfordras, eventuellt
- att avloppet färdigställs senast *2010-10-30*
- kommunikering med berörda sakägare har skett.

FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

*Ellen Larsson*


Inlämna kvalitetsförklaring

20101213 Ast *Mi* 2011-05-10  
Ast " 2011-07-20 incl. telef. 2011-06-07

### Förslag till egenkontroll avloppsanläggning

1. anordningen ska skötas och kontrolleras för att reningseffekten ska bibehållas och så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer,
2. regelbunden slamtömning av anläggningen skall utföras av entreprenör anlitad av kommunen i enlighet med 2 § kommunala renhållningsordningen,
3. enligt renhållningsordningen får lock till slamavskiljare inte väga mer än 30 kg,
4. belasta halva bädden åt gången genom att skifta avstängningsanordningen i fördelningsbrunnen varje månad,
5. kontrollera slammängden i slamavskiljaren regelbundet, om man är fler personer i hushållet kan tömning behöva utföras 2 gånger per år, stora mängder flytslam bör inte finnas i kammare 2 och 3,
6. slamflykt till fördelningsbrunn eller till reningsanläggningen får inte ske,
7. kontroll av pumpen bör ske regelbundet, om pumpen stannar finns risk för slamflykt till reningsanläggningen, slamsug pumpbrunn vid behov,
8. kontrollera att vattennivån är normal i fördelningsbrunn, inspektionsbrunn och andra delar av anläggningen,
9. kontrollera regelbundet lukt och färg på utgående avloppsvatten.

# Huset

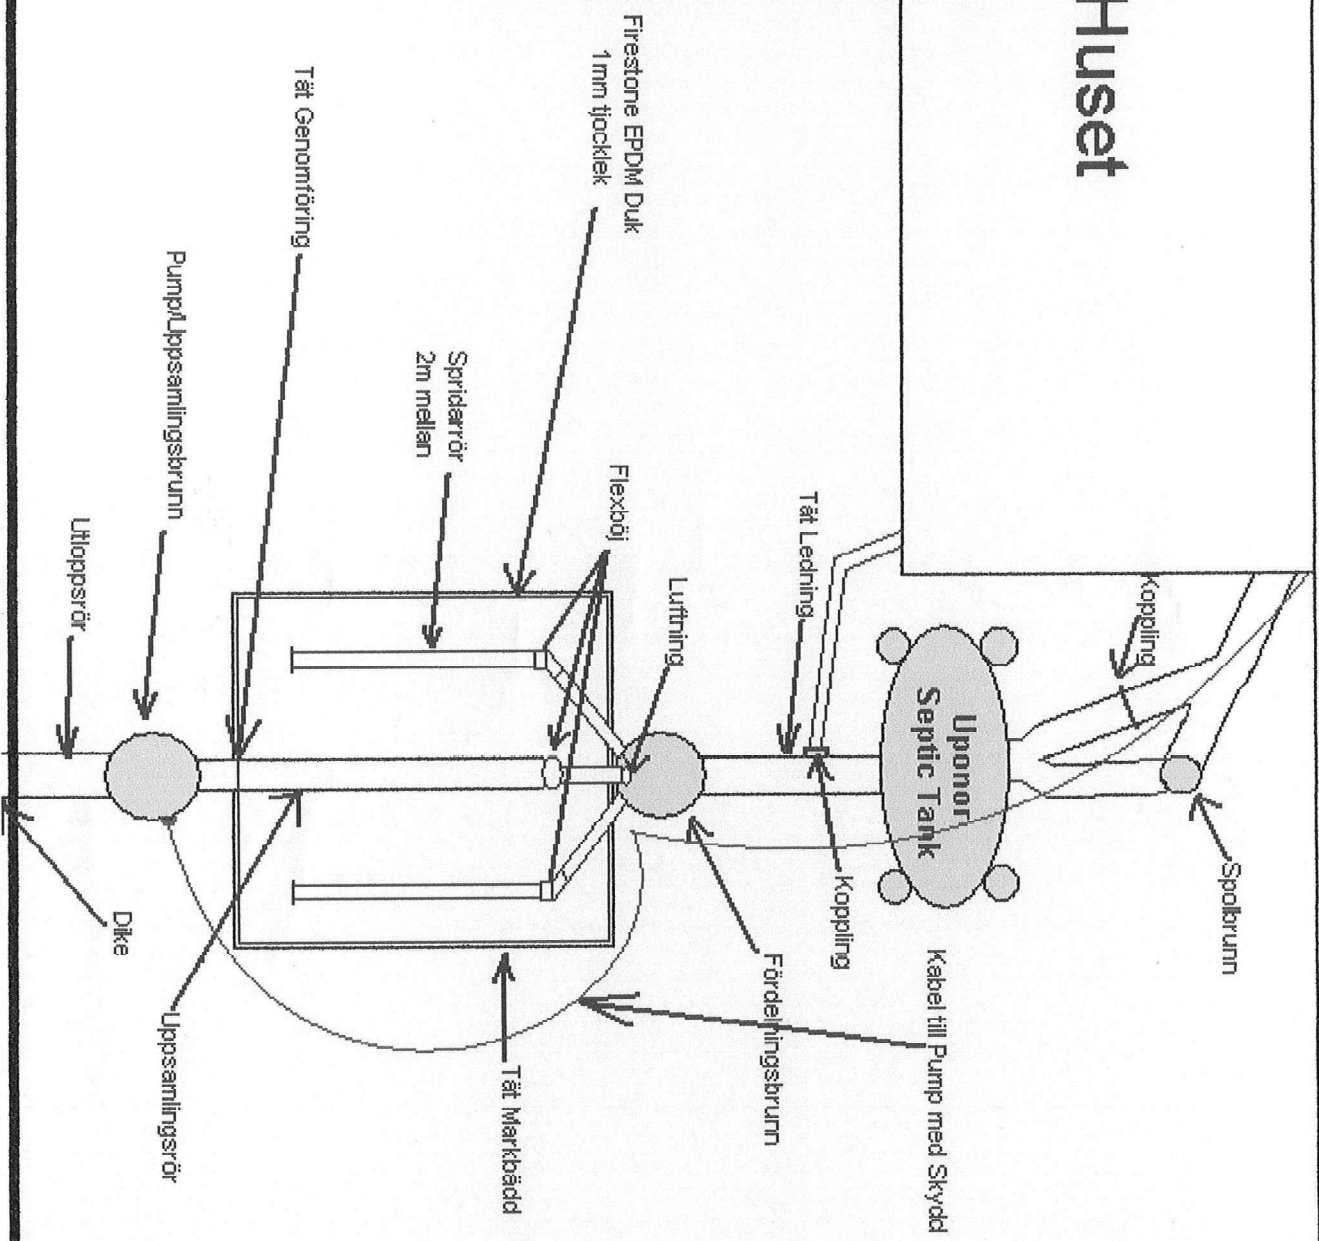

Miljöavdelningen

**BESIKTNING AV AVLOPPSANLÄGGNING**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Fastighetsbeteckning:     | Öslöv 4:37               |
| Sökandes namn och adress: | [REDACTED]<br>[REDACTED] |
| Entreprenör:              | Eget handgrävt arbete.   |

| Avloppsanläggningens utformning | Kontrollerad | Kommentar  |
|---------------------------------|--------------|--|
| Slamavskiljare                  | JA           | Plastbrunn Uponor  |
| Filterbädd                      |              |  |
| Tät filterbädd                  | JA           | 20 m2 geomembranduk filtergrus o makadam från Ilstorp/LBC. |
| Infiltrationsanläggning         |              |  |
| Materialskiljande skikt         | JA           | Ilstorp/LBC  |
| Ledningar                       | JA           | 110 pvc-rör  |
| Pumpbrunn                       | JA           | Plastbrunn Uponor  |
| Fördelningsbrunn                | JA           | Plastbrunn, Uponor   |
| Inspektionsbrunn                | JA           | Plastbrunn Uponor  |
| Ändring i förh. till ansökan    | NEJ          |  |
| Övrigt                          | JA           | Anläggningen är noga dokumenterad.                         |

**BESIKTNING**

Utförd av

Datum

ML.

2011-11-23

Maria Lantz  
Miljöinspektör